


Отметка о размещении сведений  
в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий:

QR-код<\*>

учетный номер выездной проверки 24210061000201412286



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Красноярскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 211-46-91 sekretar@24.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску  
управления надзорной деятельности и профилактической работы

(наименование органа государственного пожарного надзора)

660049, г. Красноярск, пр. Мира, 68, тел. 8(391) 275-16-45 (ais@mchskrsk.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2008/2**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: муниципальному бюджетному дошкольному образовательному  
учреждению «Центр развития ребенка - Детский сад № 264», (далее – МБДОУ  
№264)

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении плановой выездной проверки от 30.11.2021  
№2008 года в период с «06» декабря 2021 г. по «17» декабря 2021 г. старшим  
инспектором отделения надзорной деятельности и профилактической работы по  
Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитаном  
внутренней службы Маргарьяном Анатолием Суреновичем

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)

проведено контрольное (надзорное) мероприятие - плановая выездная проверка  
в отношении здания детского общеразвивающего сада которым владеет и (или)  
пользуется муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
«Центр развития ребенка - Детский сад № 264» (г. Красноярск, ул. Даурская, 16а)  
(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица –

заведующий МБЛОУ №264 Медведева Дарья Александровна  
(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Ширина двери эвакуационного выхода в свету из театральной студии «Сказка», расположенной в юго-восточной части здания на втором этаже, на наружную лестницу составляет 0,72 м	ч. 1 ст.6 ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.19, п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию</i> п. 4.6. СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.10.2022	
2.	Ширина двери эвакуационного выхода в свету из группы «Звездочки», расположенной в юго-западной части здания на втором этаже, на наружную лестницу составляет 0,75 м	ч. 1 ст.6 ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.19, п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м, <i>что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию</i> п. 4.6. СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.10.2022	
3.	Ширина двери эвакуационного выхода в свету из группы «Бельчата»,	ч. 1 ст.6 ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.19, п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные	01.10.2022	

	расположенной в северо-западной части здания на втором этаже, на наружную лестницу составляет 0,57 м	пути и выходы»: Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию п. 4.6. СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»		
4.	Ширина двери эвакуационного выхода в свету из группы «Курносики», расположенной в северо-восточной части здания на втором этаже, на наружную лестницу составляет 0,57 м	ч. 1 ст.6 ч. 4 ст. 4, ч.1 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 4.2.19, п. 4.1.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»: Ширина эвакуационных выходов должна быть, как правило, не менее 0,8 м, что не устанавливает более высокие требования пожарной безопасности, чем требования действовавшие на момент ввода объекта в эксплуатацию п. 4.6. СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующей МБДОУ № 264.

Медведева Д.А.


(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

старший инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району г. Красноярска ОНД и ПР по г. Красноярску капитан внутренней службы Маргарян А.С.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

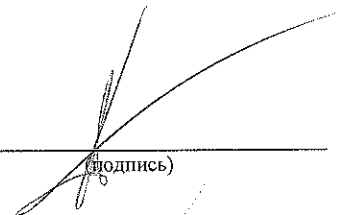

(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.